



# 高圧受電設備・簡単リニューアルのご案内

☆絶縁不良による停電事故を未然に防ぐ為に!

取替更新時期を過ぎて使用している場合の延命対策として  
特殊な専用剤を使用して一時的な絶縁の回復を行います。  
(ワックス効果があり汚れの付着を抑えます。)



更新時期を過ぎた機器は取替を行う事が最適な方法ですが、費用の面で先送りしている場合の**停電事故防止対策**です。

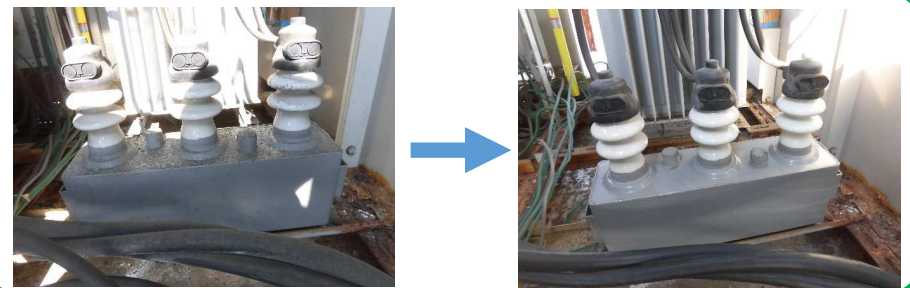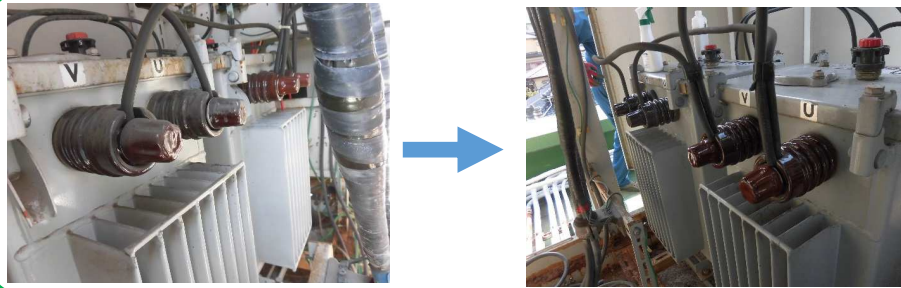

損傷や発錆、変色、亀裂等がある場合は、  
修理または更新するようにしましょう。

停電事故



短絡事故となった限流ヒューズ付き  
高圧交流負荷開閉器 (PF・S形)

〈キュービクル錆止め処理〉



サビ落とし→サビ転換剤塗装→サビ止め塗装で腐食の進行を抑えます。

お見積もりは

株式会社創電システム 〒800-0228 北九州市小倉南区長野1丁目14番48号 TEL.093-474-7700 FAX.093-474-7711